



ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU FDA

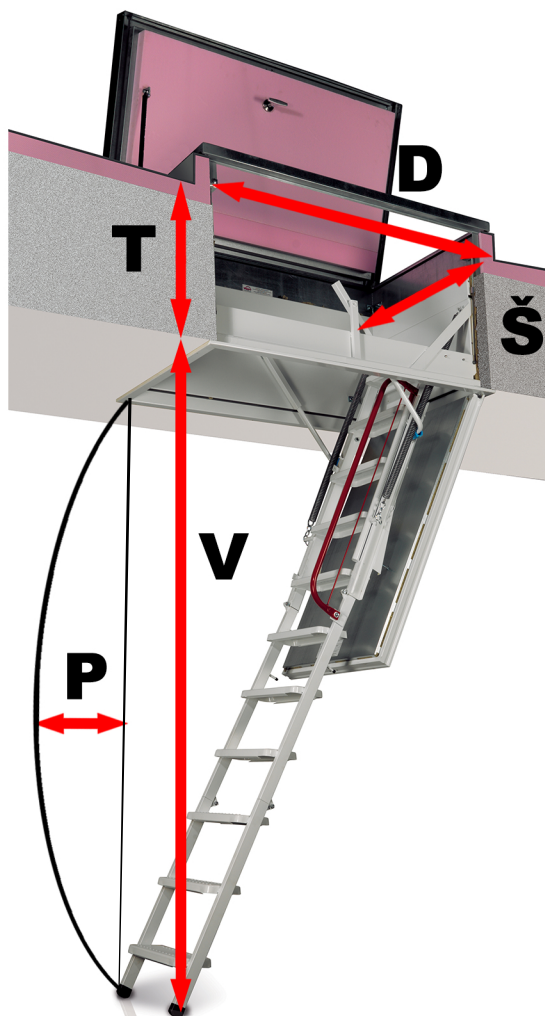

DETAIL OSAZENÍ V PŘÍPADĚ PODHLADOVÉ KONSTRUKCE

tepelná izolace a hydroizolace
nutno dodělat po osazení horního
rámu s víkem. Není součástí dodávky

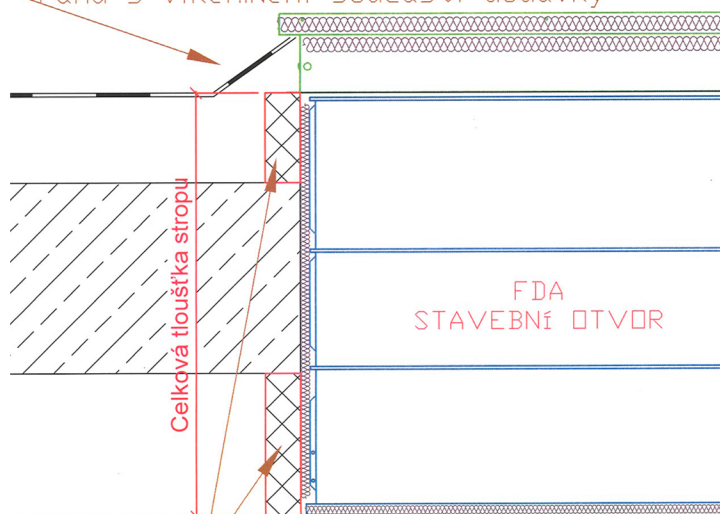

Celková tloušťka stropů

FDA
STAVEBNÍ OTVOR

Konstrukce vytvořená stavbou
tloušťka min. 10cm

Stavební otvor (DxŠ)

 cm

Stavební otvor ve stropě rozměry
délka x šířka.

Světlá výška místnosti (V)

 cm

Světlá výška místnosti je svislý rozměr
od čisté podlahy po podhledovou konstrukci.

Tloušťka stropní konstrukce (T)

 cm

Tloušťka stropní konstrukce je rozměr
od podhledové konstrukce
až po osazovací konstrukci

Prostor pro otevírání schodů (P)

 cm

Maximální prostor pro otevírání schodů (švih).



Horní hrany stavebního
otvoru musí být vzdálené
od všech konstrukcí
min. 20 cm.

V případě rozporu nás kontaktujte.



Obvodový rám musí být
vzdálený min. 5cm od
hrany všech svislých
konstrukcí.

V případě rozporu nás kontaktujte.

Adresa doručení/realizace

Jméno:

Telefon:

Email:

Místo určení:

Montáž schodů

Ano

Ne

Datum: _____

Podpis: _____

www.schody-wipro.cz

Ocelářská 344/10

Praha 9 - Vysočany

mobil: +420 605 295 781

email: obchod@schody-wipro.cz

